

ホワイトペーパー

防爆カメラ

安全第一

1月 2023

概要

防爆カメラとは、可燃性物質（液体、ガス、蒸気、粉塵）が存在し得る危険区域での使用が認定されているカメラのことです。危険区域に分類されるエリアは、石油・ガス、化学工場、地下採掘、製材所、食品加工などの産業事業に多く、監視カメラを使用することで安全性と効率性を大幅に向上させることができます。

危険区域の電気設備には厳しい要件があり、業界標準に準拠した試験によって適合性が確認されます。すべての標準規格は主に、存在し得る可燃性ガスや粉塵の種類、濃度、潜在的な持続時間に関する基準に基づいて決定されます。

米国では、危険区域は、National Electrical Code (NEC) に記載されている等級/区分システムに従って分類されています。その他の国では、IECEx認証規格、IEC 60079シリーズに記載されているゾーンシステム、またはこれらの規格の各国別の要求項目が使用されています。

危険区域での使用が認証されている製品には、適用される保護の種類とレベル、および認証に関する詳細を示すラベルを付ける必要があります。

Axisは、封じ込めと防止の防爆原則が活かされた防爆カメラを設計しています。

- ・ ゾーン/ディビジョン1の防爆区画での使用に認定されているカメラには、エネルギーを封じ込める頑丈なエンクロージャーが備わっています。こうしたカメラの場合、火花や高温に起因して爆発が発生しても、爆発がエンクロージャー内に留まり、外部の可燃性雰囲気には達しません。こうしたカメラは、ゾーン/ディビジョン2の防爆区画でも使用することができます。
- ・ これに対して、ゾーン/ディビジョン2の防爆区画（爆発性雰囲気が生成されるリスクが少ない区域）での使用が認定されているカメラは、爆発を防止するように設計されています。設計上、大気中のガスや粉塵に引火して爆発を引き起こすだけのエネルギーがこのカメラからは発散されません。 to

通常、ゾーン/ディビジョン2に相当する防爆区画はゾーン/ディビジョン1よりも大幅に広くなります。ゾーン/ディビジョン2の区画で、ゾーン/ディビジョン1の区画に認定されているカメラを使用することもできますが、ゾーン/ディビジョン2の区画向けに特別に設計・認定されているAxisカメラは、よりコスト効率の高い代替手段となります。

目次

1	はじめに	4
2	爆発の基本	4
2.1	可燃性の粉塵・繊維	5
2.2	可燃性ガス	5
2.3	危険エリア	5
2.4	安全エリア	5
3	防爆の原理	5
4	エリア分類	6
5	業界標準と認証	6
5.1	等級/区分システム (米国で使用)	7
5.2	ゾーンシステム (その他の国で使用)	11
6	等級/区分システムとゾーンシステムの比較	17
7	Axis 防爆カメラ	18

1 はじめに

危険区域では、使用できる機器の種類について厳しい規定が適用されます。防爆カメラは、一般的にHSE（健康、安全、環境）アプリケーションやプロセス監視に使用されます。


このホワイトペーパーでは、爆発と防爆の基本について説明しています。また、危険な環境下のカメラに適用される業界標準、認証、製品マーキングシステムの概要についても説明しています。

2 爆発の基本

爆発は、エネルギーを放出し、衝撃波を発生させる急激なプロセスです。爆発が発生するには、燃料、酸素、エネルギーの3つの要素が必要です。これらの要素を1つ以上取り除くと、爆発は起こりません。

爆発性雰囲気とは、大気条件下での、ガス、蒸気、粉塵、または繊維状の可燃性物質と空気との混合物です。可燃性混合物が発火するにはエネルギーが必要で、発火後は燃焼が未燃焼の混合物全体に広がります。

発火の原因には、落雷、裸火、機械的に発生する衝撃や摩擦火花、電気火花、放射線、静電気、高温表面、衝撃波などがあります。爆発の危険性がある場所は、危険区域と呼ばれます。

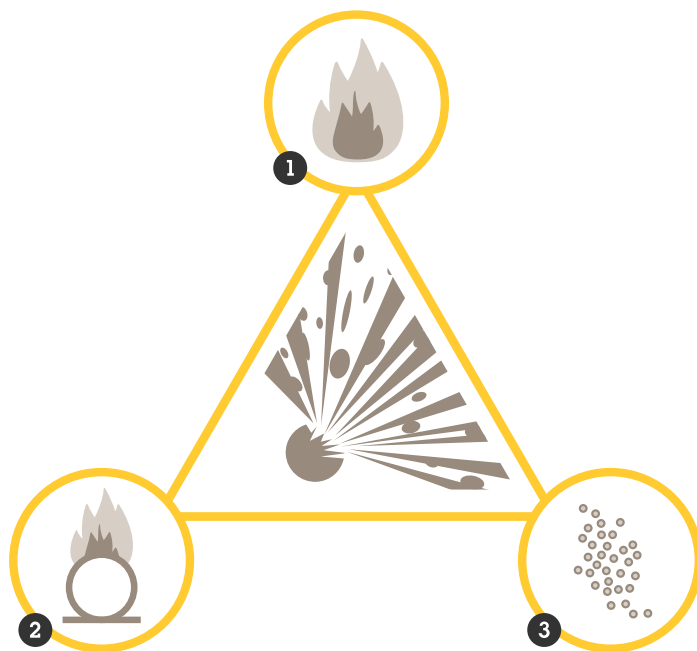

爆発が発生するには、3つの要素が必要です。

- 1 エネルギー — 電気火花や高温の電気機器の表面によって引き起こされる着火
- 2 酸素 — ほとんどの環境で自然に存在する元素
- 3 燃料 — ガス、蒸気、粉塵、繊維などの可燃性物質

2.1 可燃性の粉塵・繊維

物質が燃えるのは、酸素と反応する表面のみです。粉塵や繊維は、その質量に比べて表面積が大きいいため、同じ物質でも粉塵や繊維の状態では塊状のものよりもはるかに燃えやすくなります。粒子は非常に小さいため、物質内の熱伝導によるエネルギー損失がなく、塊状の物質よりもはるかに少ないエネルギーで発火します。可燃性粉塵の例には、石炭、おがくず、アルミニウム粉塵、でんぷん、花粉、砂糖、小麦粉などがあります。規制では、粉塵が導電性か非導電性か、また、粒子の大きさによって分類されることがあります。可燃性繊維の例には、綿、レーヨン、麻などがあります。

2.2 可燃性ガス

可燃性ガスが通常、自然に存在する酸素と反応するために必要とするエネルギーは、ごくわずかです。可燃性ガスは、多くの場合、水素と炭素の化合物です。

2.3 危険エリア

危険エリアとは、火災または爆発の原因となり得る量の可燃性の液体、蒸気、ガス、または可燃性の粉塵や浮遊物が発生する可能性の高いエリアです。このようなエリアには、石油の精製所、リグおよび処理工場、ガスパイプライン、自動車や航空機の給油所のほか、下水処理場、木工工場、穀物を処理・貯蔵する場所などが含まれます。

危険区域は、Ex区域、分類区域、爆発区域、危険場所、HAZLOCなどとも呼ばれます。

2.4 安全エリア

防爆カメラは、危険区域での使用向けに設計されています。安全エリアとも呼ばれる非危険区域では、Axisの標準的な製品群を使用することができます。汎用性の高い高品質カメラ、ビデオ分析アプリケーション、物理アクセスコントロール製品、通常環境と過酷な環境に対応するネットワーク音声製品など、幅広い製品を取り揃えています。

3 防爆の原理

危険区域で使用する機器は、防爆仕様でなければなりません。防爆には、次の3つの基本原則があります。

- ・ **封じ込め** — 爆発が発生した場合に、明確に定義された領域内にその爆発範囲を限定し、周囲の大気に伝播されるのを防止します。耐圧防爆構造は、この原理を利用しています。
- ・ **予防** — 通常運転時はもちろん、万が一障害が発生した場合も、電気エネルギーと熱エネルギーを安全なレベルに制限します。本質的に安全な装置や安全性の高い機器は、この原則に従って製造されています。
- ・ **分離** — 電気部品や高温な表面を爆発性雰囲気から物理的に分離します。分離は、加圧やカプセル化など、さまざまな手法で実現することができます。

すべての原則が、業界標準で定義されているすべてのゾーンや区分に適用できるわけではありません。

4 エリア分類

エリア分類とは、爆発性ガス雰囲気が発生する可能性のある環境を分析により分類したものです。これに従うことで、その環境下で安全に使用できる電気機器を適切に選択して、設置・操作できるようになります。発火エネルギーや発火温度など、ガスまたは蒸気の発火特性も考慮して分類されます。また、爆発性の粉塵雰囲気が発生する可能性の評価にも使用されます。

可燃性粉塵ゾーンを特定する手順は以下の通りです。

1. 材料が可燃性であるかどうかを確認し、発火源を評価する目的で、材料の特性を決定します。粒子の大きさ、含水量、粉塵雲や粉塵層の最低発火温度、電気抵抗率などのパラメーターを考慮する必要があります。適切な粉塵グループ(可燃性浮遊物の場合はグループIIIA、非導電性粉塵の場合はグループIIIB、導電性粉塵の場合はグループIIIC)を特定します。
2. 爆発性粉塵混合物が含まれている可能性がある、または粉塵放出源が存在する可能性がある機器の項目を特定します。
3. これらの発生源から粉塵が放出される可能性を判断し、これにより、設置場所のさまざまな場所で爆発性の粉塵雰囲気が発生する可能性を判断します。風向や発生源までの距離、また周囲に関連する他の側面も考慮に入れる必要があります。

これらの手順を実行した後、次章に記載されているゾーンシステムに従ってゾーンを特定し、その境界を決定します。

対応する手順に従い、可燃性ガスゾーンを特定することもできます。

また、北米で使用されているゾーン/ディビジョンシステムに従って区域を分類する場合も、同様のアプローチが使用されます。

5 業界標準と認証

危険区域の電気機器には、機器と設置者の能力、両方において厳しい要件があります。要件への準拠は、さまざまな業界標準の試験を通じて検証されます。

主要機器だけでなく、ケーブルグラウンドにも防爆区画関連の認定があります。現地の規制に基づき、現地での使用に適したケーブルを使用する必要があります。こうした規制には、ケーブルの種類や太さ、およびケーブルの保護に関する要件が含まれている場合があります。

防爆機器の分類と認証については、異なる規格でも同じ基準に基づいています。こうした基準は、主に、爆発性雰囲気が生成される原因となる物質の種類（ガスや粉塵）、ガスや粉塵の濃度、濃度の持続時間に基づいて決定されます。

米国においては、防爆電気機器はNFPA 70（米国電気工事規格/NEC）第500～503条に規定されているクラス/ディビジョンシステムに従って分類されます。

その他の国では、IECEx認証規格、IEC 60079シリーズに記載されているゾーンシステムが使用されています。

カナダの施設は、ゾーンシステムに準拠する必要があります。ただし、以前にクラス/ディビジョンシステムで分類されている場合は、その分類を維持することができます。CSA C22.1、カナダ電気工事規定（CEC）第18項および付録Jに両システムが規定されています。

注) ATEX、EAC、INMETROなど、地域固有の要求事項やゾーンシステムの例外が適用される場合があります。

5.1 等級/区分システム (米国で使用)

米国で適用される規制に関する責任を担う機関は、労働安全衛生協会（OSHA）です。OSHAは、NFPA70のNEC（National Electric Code/米国電気工事基準）（National Fire Protection Association発行）、より具体的には、分類を規制するNEC第500条から506条を提示しています。OSHAはまた、危険区域に設置される電気製品について、NECに準拠した試験規格のリストや米国認定試験機関（NRTL）のリストを提供しています。

FM3600、FM3615、UL1203などの試験規格は、等級/区分システム (NEC500条～503条に記載) の認証に使用でき、ISA/UL60079シリーズの規格は、等級/区分システム (NEC505条～506条に記載) の認証に使用できます。

特定の規格に基づく試験は、その規格に対する試験についてNRTLが認定した試験所によって実施されます。試験機関としては、FM、UL、CSA、MET、DEKRAなどが挙げられます。こうした試験所は、試験基準を発行しています。また、こうした試験所は通常、独自の基準だけでなく、他の試験所の基準に従って試験を行うことが認められています。

5.1.1 等級

等級は、大気中に存在する可能性のある爆発性物資、または発火性物質の種類によって定義されています。

表 5.1 等級/区分システムにおける等級の定義。

クラス	存在する物質
I	可燃性蒸気またはガス
II	可燃性粉塵
III	発火性繊維または浮遊物


等級Iとは、可燃性の蒸気やガスが存在する可能性のある場所を指します。等級IIとは、可燃性粉塵が存在する可能性のある場所を指します。等級IIIとは、発火性の繊維や浮遊物が存在するために危険な場所を指します。

5.1.2 区分

3つの等級は、それぞれさらに区分1または区分2に分類されます。区分は、危険物質が可燃性濃度で存在する可能性に応じて定義されています。区分1で承認された機器は、同一等級の区分2でも使用できます。

表 5.2 等級/区分システムにおける区分の定義。

区分	定義
1	通常の運転条件下で発火可能な濃度の危険物質が存在する場所、および/または頻繁なメンテナンス・修理作業や頻繁な機器の故障により危険性が生じる場所。
2	発火可能濃度の危険物質が取り扱われる、処理される、または使用されるが、通常は密閉容器または密閉システム内にあり、その容器またはシステムの偶発的な破裂または故障によってのみ、危険物質が漏出するおそれのある場所。

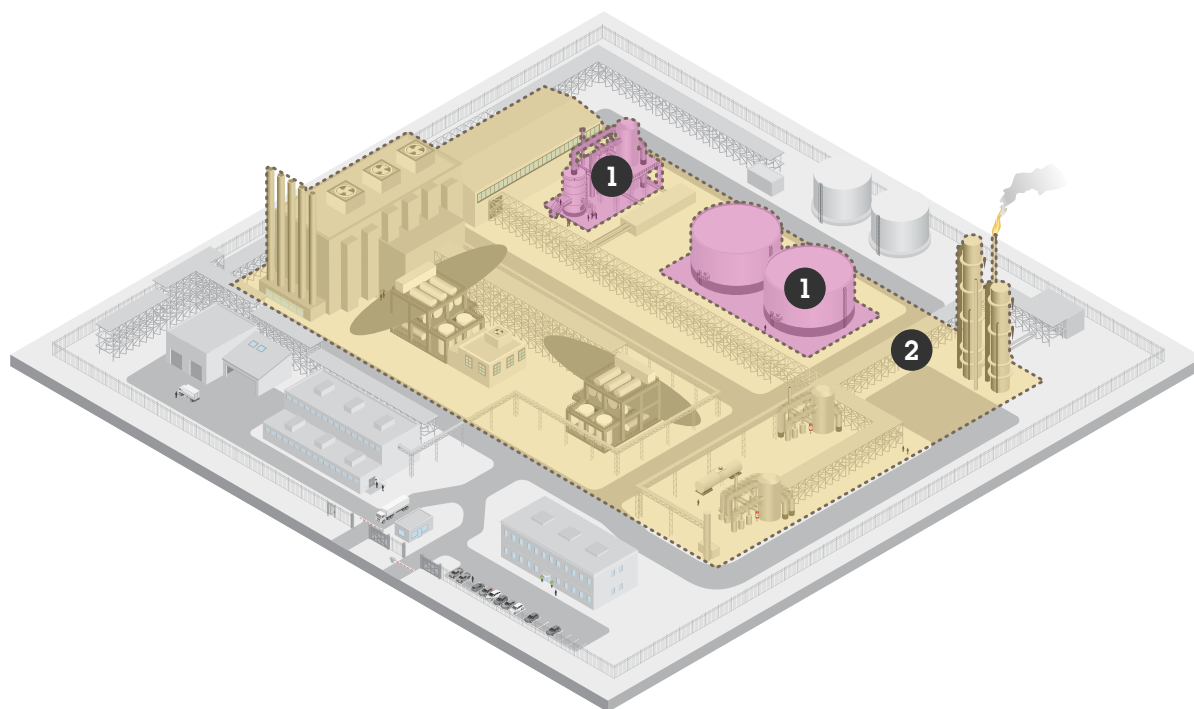

エリアを区分に分類した工業施設。

- 1 区分1のエリア
- 2 区分2のエリア

ディビジョン2は、異常な状況下でのみ爆発性雰囲気が発生する区画を指しています。

区分1のエリアでは、爆発性雰囲気が年間10時間以上継続的または断続的に発生します。これは通常、可燃性の液体で満たされたタンク内や、バルブ近辺に使用されます。

5.1.3 グループ

3つの等級はさらに、危険物の種類により細分化されています。このグループは、最大爆発圧力などに基づく可燃性によって評価される物質と関連付けられています。下表には、各グループの代表的な可燃性物質が示されています。これらの物質は、機器に対して安全な特定の発火エネルギーを表しています。

表 5.3 クラス/ディビジョンシステムにおける可燃性物質のグループ（クラスⅠ：蒸気またはガス）

グループ	クラスⅠの可燃性物質（例）（蒸気またはガス）
A	アセチレン
B	水素
C	エチレン
D	プロパン

表 5.4 クラス/ディビジョンシステムにおける可燃性物質のグループ（クラスⅡ＆Ⅲ：可燃性粉塵＆引火性繊維または飛散物）

グループ	クラスⅡ＆Ⅲの可燃性物質（例）（可燃性粉塵＆引火性繊維または飛散物）
E	金属粉塵
F	炭素粉塵
G	可燃性粉塵

5.1.4 温度等級

温度等級は、機器の表面における最大許容温度を規定しています。この温度は、周囲の雰囲気が発火温度を超えてはなりません。発火温度とは、火花や炎のない通常の大気圧下で、発熱体や加熱体とは無関係に発火または自然発火を引き起こすのに必要な最低温度です。

NEC第500-5項 (d) に規定されているように、等級Ⅰの温度マーキングは、発生する特定のガスまたは蒸気が発火温度を超えてはいけません。

表 5.5 等級/区分システムにおける温度等級。


温度等級	電気機器の許容表面温度	
	° C	° F
T1	450	842
T2	300	572
T2A	280	536
T2B	260	500
T2C	230	446
T2D	215	419
T3	200	392
T3A	180	356
T3B	165	329
T3C	160	320
T4	135	275

表 5.5. 等級/区分システムにおける温度等級。(続く)

T4A	120	248
T5	100	212
T6	85	185

5.1.5 製品マーキング

北米では、防爆製品に製造元、認証発行者とファイル番号、NFPA70 (NEC500-506) および CSA C22.1に準拠したマーキングが明記されたマーキングラベルを貼付することが義務付けられています。

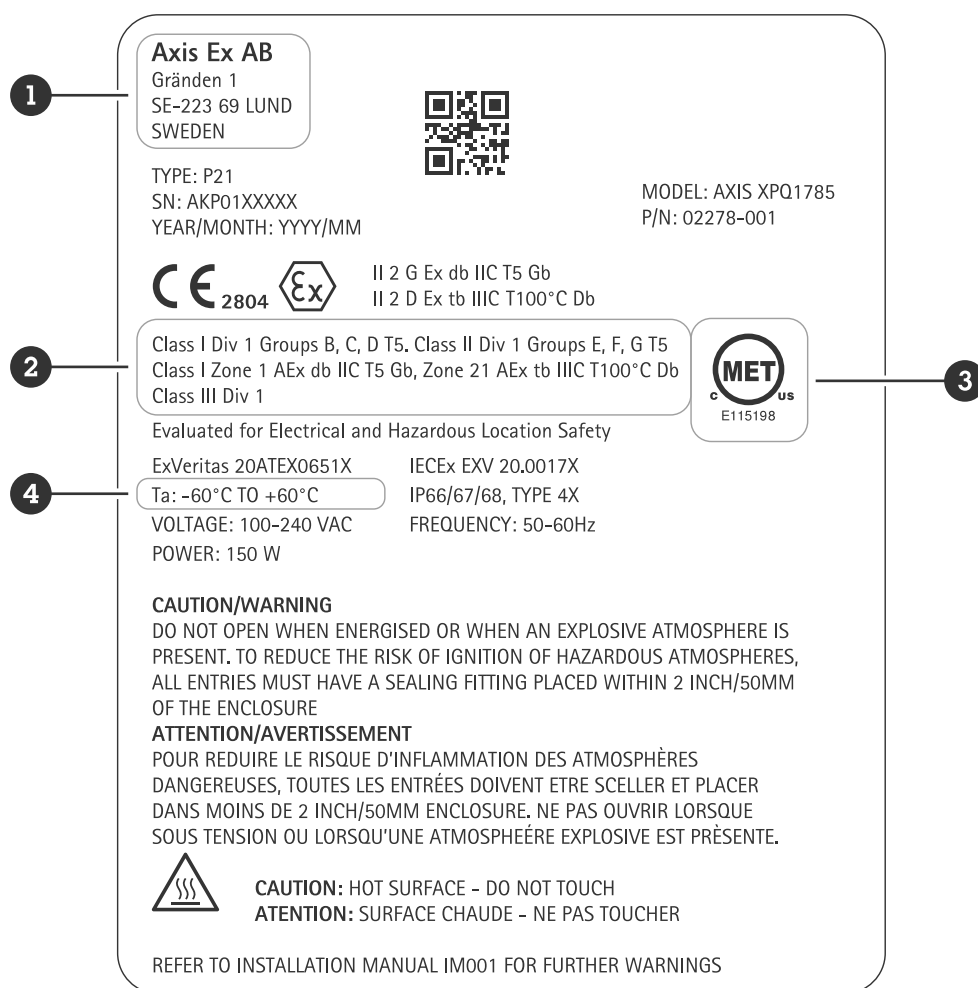

製品マーキングラベル

- 1 機器のメーカー
- 2 NFPA 70およびCSA C22.1に準拠したマーキング
- 3 認証発行者と認証 (ファイル) 番号
- 4 安全動作温度

以下の表は、米国における製品マーキングのクイックガイドです。

表 5.6 等級/区分システム (NEC500条) に基づく製品マーキングのクイックガイド。等級I、区分1、グループB、C、D、T5の製品の例。

爆発性雰囲気	エリア分類	ガス/粉塵グループ	温度コード
等級I: ガス/蒸気 等級II: Dust 等級III: 浮遊物	区分1 区分2	A: アセチレン B: 水素 C: エチレン D: プロパン E: 金属粉塵 F: 炭素粉塵 G: 可燃性粉塵	T1-T6 T5: 100 °C (機器の最高表面温度)

表 5.7 米国のゾーンシステム (NEC505条) に基づく製品マーキングのクイックガイド。等級I、ゾーン1、IIC、T5の製品の例。

爆発性雰囲気	エリア分類	ガス/粉塵グループ	温度コード
等級I: ガス/蒸気 (粉塵環境の場合、 危険等級 (等級II) は マーキングに記載されません)	ゾーン0 (ガス) ゾーン1 (ガス) ゾーン2 (ガス) ゾーン20 (粉塵) ゾーン21 (粉塵) ゾーン22 (粉塵)	IIA: プロパン IIB: エチレン IIC: アセチレン IIIA: 可燃性浮遊物 IIIB: 非導電性粉塵 IIIC: 導電性粉塵	ガス: T1-T6 T5: 100 °C (機器の最高表面温度)

5.2 ゾーンシステム (その他の国で使用)

国際電気標準会議 (IEC) は、爆発性雰囲気内の電気機器に関する規格、IEC 60079シリーズを制定しています。これらの規格の各国別の要求項目は、世界中で使用されています。

欧州連合では、機器が、爆発性雰囲気のある場所で許可される機器と作業環境を記述したEU指令2014/34/EU (ATEX指令とも呼ばれる) の必須要件に準拠する必要があります。

任意のIECEx機器認証スキームは、世界の他の主要な管轄区域における、爆発性雰囲気を使用する機器の承諾を促進することができます。IECExは、爆発性雰囲気を使用する機器に関連する規格に対するIECの認証システムです。

5.2.1 ゾーン

危険区域はゾーンに分けられています。ゾーンは、危険物質が周囲の大気中に発火可能な濃度で存在する確率によって定義されます。


表 5.8 危険区域ゾーン。

ゾーン		可燃性ガスと空気の混合物または粉塵雲が存在する年間あたりの時間
ガス	粉塵	
0	20	1000時間/年超 (10%)
1	21倍	10 < 時間/年 < 1000 (0.1%～10%)
2	22	1 < 時間/年 < 10 (0.01%～0.1%)

ガスの場合、ゾーン0は爆発性のガスと空気の混合物が連続的または頻繁に存在する、または長時間にわたって存在するエリアです。ゾーン1は、通常運転時に爆発性のガスと空気の混合物が短期間発生する可能性が高いエリアです。ゾーン2は、爆発性のガスと空気の混合物が発生する可能性が低いエリアです。発生したとしても、非正常状態でごく短時間のみ存在します。

可燃性または導電性の粉塵雲の場合、同等のゾーンは20、21、22です。

ゾーン1と2 (粉塵の場合は21と22) が最も一般的な分類で、ゾーン0 (粉塵の場合は20) はアクセスできない小さなエリアや技術設備内のエリアに限定されます。ゾーン0 (20) 向けに認証された製品は、ゾーン0、1、2 (20、21、22) で使用できます。ゾーン1 (21) 向けに認証された製品は、ゾーン1および2 (21および22) で使用できます。

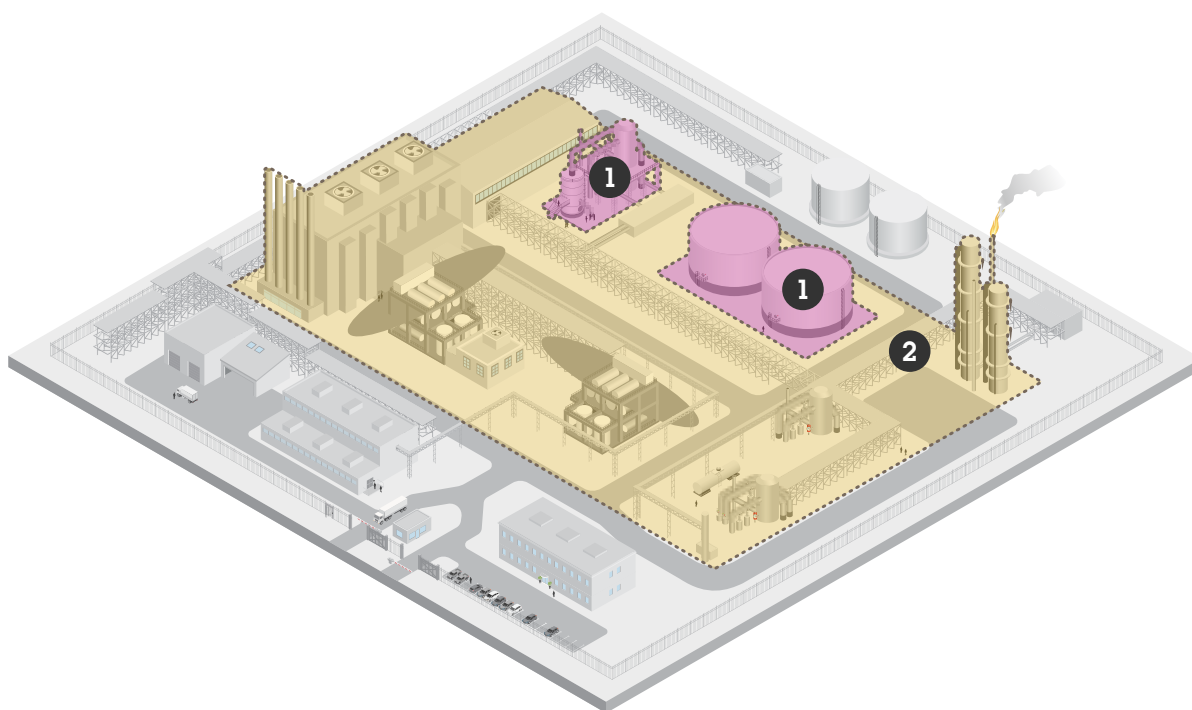

エリアをゾーンに分類した工業施設。

- 1 ゾーン0またはゾーン1エリア
- 2 ゾーン2エリア

5.2.2 保護の種類

危険区域で使用される電気機器は、いくつかの方法で爆発から保護することができます。下の表は、さまざまなゾーンで使用可能な保護の種類を示しています。

表 5.9 保護の種類。

名称	保護の種類	ゾーン
Ex d	耐圧防爆構造	1, 2
Ex e	安全増防爆構造	1, 2
Ex l	本質安全防爆構造	0, 1, 2, 20, 21, 22
Ex o	油入防爆構造	1, 2
Ex p	内圧防爆構造	1, 2, 21, 22
Ex q	粉体充てん防爆構造	1, 2
Ex m	樹脂充てん防爆構造	0, 1, 2, 20, 21, 22
Ex n	2種場所用簡易防爆構造 (非点火防爆構造)	2
Ex t	エンクロージャー	20, 21, 22

Axisの防爆カメラは保護タイプ「Ex d」、「Ex e」、「Ex t」のいずれか、一部のアクセサリは「Ex e」に準拠しています。Ex dに認定されるには、防爆ハウジングによって内部爆発が周囲の混合ガスに広がるのを防止できるように設計されている必要があります。Ex e (安全増防爆構造) は、ガス環境向けの防爆方式で、アーク、火花、高温表面を発生させません。Ex tとは、エンクロージャーが表面温度を制限し、電子機器に発火性の粉塵が侵入しないようにする防爆方法です。

5.2.3 機器のグループ

防爆機器の認証では、すべての種類の機器が3つのグループに分けられます。グループIは鉱山で使用される機器、グループIIとIIIはそれ以外の用途を対象としています。

表 5.10 ゾーンシステムに準拠した機器のグループ

アプリケーション層	グループ	サブグループ	以下の物質による危険性が存在する可能性のある用途
鉱山	I		メタン
爆発性ガス	II	A	プロパン、メタン、その他類似のガス
		B	エチレンなどの工業用ガス
		C	アセチレン、水素、その他の非常に発火しやすいガス
可燃性粉塵	III	A	可燃性粉塵
		B	非導電性粉塵
		C	導電性粉塵

IICは、着火エネルギーが最も低い気体雰囲気（着火しにくい環境）のグループです。IIC認定製品は、IIBまたはIIAの機器が必要とされる環境でも使用することができます。同様に、

IIBの製品は、IIA分類の機器を必要とする環境でも使用することができます。粉塵環境の場合も同様で、発火エネルギーが最も低いグループはIIICです。

5.2.4 温度等級

空気と有害ガスの混合物は、高温の表面に接触することによって発火する可能性があります。発火するかどうかは、表面の温度とガスの濃度に依存します。発火温度、または自然発火温度 (AIT) とは、固体、液体、気体を問わず、物質が自ら発火して燃焼を開始する最低温度です。危険区域で使用される機器は、通常動作時および異常動作時のいずれにおいても、表面温度がAITを超えない必要があります。

機器の最高温度は、それが配置されるガス、蒸気、または混合気のAITよりも常に低くなければなりません。認証された機器は、認証機関によって最高温度定格の試験が実施されます。試験済み機器は、表面の最高温度を示す温度コードを受け取ります。

表 5.11 ゾーンシステムに準拠した温度コード

温度コード	最高表面温度	
	° C	° F
T1	450	842
T2	300	572
T3	200	392
T4	135	275
T5	100	212
T6	85	185

周囲温度は、適用される温度コードにも影響します。例えば、製品自体が発生させる温度が10℃ (または10° F) でも、最高80℃ (または180° F) の周囲温度で 사용되는場合、最高表面温度は90℃ (または190° F) となるため、その製品はT5に分類される必要があります。T6分類の製品を、T5分類の機器を必要とするエリアで使用することは認められていますが、T5の機器をT6の製品が必要なエリアで使用することはできません。

5.2.5 製品マーキング

危険区域での使用が認証されている電気機器には、適用される保護の種類とレベルを示すラベルを付ける必要があります。

欧州では、ラベルにCEマークと、メーカーの品質システムを監視する認証機関 (Notified Body) のコード番号を表示することが義務付けられています。CEマークは、ATEX Exシンボルに続いて、グループ、カテゴリー、およびグループII機器の場合は、マークがガス (G) ま

たは粉塵 (D) のどちらに関連するかを示す表示で補完されます。さらに、保護の種類、機器のグループ、温度カテゴリー、機器保護レベルも表示されます。

1

Axis Ex AB
Gränden 1
SE-223 69 LUND
SWEDEN

TYPE: P21
SN: AKP01XXXXX
YEAR/MONTH: YYYY/MM



MODEL: AXIS XPQ1785
P/N: 02278-001

2

 **2804**  II 2 G Ex db IIC T5 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db

3

Class I Div 1 Groups B, C, D T5. Class II Div 1 Groups E, F, G T5
Class I Zone 1 AEx db IIC T5 Gb, Zone 21 AEx tb IIIC T100°C Db
Class III Div 1
Evaluated for Electrical and Hazardous Location Safety


E115198

4

ExVeritas 20ATEX0651X
Ta: -60°C TO +60°C
VOLTAGE: 100-240 VAC
POWER: 150 W

5

IECEX EXV 20.0017X
IP66/67/68, TYPE 4X
FREQUENCY: 50-60Hz

CAUTION/WARNING
DO NOT OPEN WHEN ENERGISED OR WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT. TO REDUCE THE RISK OF IGNITION OF HAZARDOUS ATMOSPHERES, ALL ENTRIES MUST HAVE A SEALING FITTING PLACED WITHIN 2 INCH/50MM OF THE ENCLOSURE

ATTENTION/AVERTISSEMENT
POUR REDUIRE LE RISQUE D'INFLAMMATION DES ATMOSPHERES DANGEREUSES, TOUTES LES ENTREES DOIVENT ETRE SCELLER ET PLACER DANS MOINS DE 2 INCH/50MM ENCLOSURE. NE PAS OUVRIR LORSQUE SOUS TENSION OU LORSQU'UNE ATMOSPHERE EXPLOSIVE EST PRESENTE.



CAUTION: HOT SURFACE - DO NOT TOUCH
ATTENTION: SURFACE CHAUDE - NE PAS TOUCHER

REFER TO INSTALLATION MANUAL IM001 FOR FURTHER WARNINGS

製品マーキングラベル

- 1 機器のメーカー
- 2 CEマークと品質システムを審査した認証機関
- 3 ATEX/IECEXマーキング
- 4 安全動作温度
- 5 ATEXとIECEXの証明書番号と試験所

以下の表は、ATEX規格に準拠した製品マーキングのクイックガイドです。

表 5.12 ゾーンシステム (ATEX規格に記載) に基づくガスに関連する製品マーキングのクイックガイド。「II 2 G Ex db IIC T5 Gb」と表示された製品の例。

機器グループ	機器カテゴリー	周辺雰囲気	防爆
I: 鉱山 II: 鉱山以外	1: ゾーン0 (または20) 2: ゾーン1 (または21) 3: ゾーン2 (または22)	G: ガス D: 粉塵	Ex
保護の種類	ガスグループ	温度コード	機器保護レベル
d: 耐圧防爆構造 b: ゾーン1	IIA: メタン IIB: エチレン IIC: 水素	ガス: T1-T6 T5: 100 °C	G: ガス b: ゾーン1

表 5.13 ゾーンシステム (ATEX規格に記載) に基づく粉塵に関連する製品マーキングのクイックガイド。「II 2 D Ex tb IIIC T100° C Db」と表示された製品の例。

爆発性雰囲気	機器カテゴリー	周辺雰囲気	防爆
I: 鉱山 II: 鉱山以外	1: ゾーン0 (または20) 2: ゾーン1 (または21) 3: ゾーン2 (または22)	G: ガス D: 粉塵	Ex
保護の種類	粉塵グループ	最高表面温度	機器保護レベル
t: エンクロージャー b: ゾーン21	IIIA: 可燃性浮遊物 IIIB: 非導電性粉塵 IIIC: 導電性粉塵	100 °C	D: 粉塵 b: ゾーン21

6 等級/区分システムとゾーンシステムの比較

このセクションでは、システムを簡単に比較するための表を示しています。

表 6.1 等級/エリア分類の比較。

Zone 0	Zone 1	Zone 2
可燃性のガス、蒸気または液体の発火可能濃度が、通常の運転条件下で連続的または長時間にわたって存在する場所。	可燃性のガス、蒸気または液体の発火可能濃度が: - 通常の運転条件下で存在する可能性が高い場所 - 修理・メンテナンス作業、または漏れによって頻繁に存在する可能性がある場所	可燃性のガス、蒸気または液体の発火可能濃度が: - 通常の運転条件下で存在する可能性が低い場所 - 短時間のみ生じる場所 - 事故発生時、または非正常運転条件下でのみ危険となる場所
区分 1		区分 2
可燃性のガス、蒸気または液体の発火可能濃度が: - 通常の運転条件下で存在する可能性が高い場所 - メンテナンス・修理作業、または頻繁な機器の故障によって頻繁に存在する場所		可燃性のガス、蒸気または液体の発火可能濃度が: - 通常の運転条件下で存在する可能性が低い場所 - 通常は密閉容器内にあり、その容器の偶発的な破裂または故障、もしくは機器の異常動作が発生した場合にのみ、危険物質が漏出するおそれのある場所。

表 6.2 等級/グループの比較。

ゾーン	等級 / 区分
IIC — アセチレンおよび水素	A — アセチレン
	B — 水素
IIB — エチレン	C — エチレン
IIA — プロパン	D — プロパン

表 6.3 等級/温度等級の比較。

ゾーン0、1、2	区分1、2	最高温度
T1	T2	450° C (842° F)
T2	T2	300° C (572° F)
	T2A	280° C (536° F)
	T2B	260° C (500° F)
	T2C	230° C (446° F)
	T2D	215° C (419° F)
T3	T2	200° C (392° F)
	T3A	180° C (356° F)
	T3B	165° C (329° F)
	T3C	160° C (320° F)
T4	T4	135° C (275° F)
	T4A	120° C (248° F)
T5	T5	100° C (212° F)
T6	T6	85° C (185° F)


7 Axis防爆カメラ

危険区域に適した機器を選択するには、危険物質が存在する可能性を検査して、区域の分類を特定します。つまり、機器が曝される可能性のある爆発性物質や発火性物質の種類、濃度、暴露期間を特定することです。調査により、通常の運用状態で着火性物質の濃度が存在する時間が短期間である可能性が高いという結果が出れば、その区域はゾーン/ディビジョン1の防爆区画と考えることができます。異常な状況下でなければ着火性物質の濃度が発生せず、発生してもそれが非常に短期間ある場合は、その区域はゾーン/ディビジョン2に相当します。

- ・ **ゾーン/ディビジョン1の防爆区画に認定されているAxisカメラは、保護タイプ「Ex d」**（エンクロージャーにより、内部爆発が周囲のガス混合物に広がるのを防止する設計）（米国/カナダの規格に準拠した防爆仕様、ATEX/IECEXに準拠した耐炎構造）と「Ex t」（エンクロージャーにより、表面温度を抑制し、発火性粉塵の電子機器への侵入を防止する設計）（米国/カナダの規格に準拠した粉塵防爆構造、ATEX/IECEXに準拠した粉塵点火保護）に準拠しています。通常、こうしたエンクロージャーは、ステンレス鋼またはアルミニウム製で頑丈に設計されています。そのため、カメラの重量が重くなります。
- ・ **ゾーン/ディビジョン2の防爆区画に認定されているAxisカメラは、「安全増」**（ATEX/IECEX）または「非発火性電気機器」（米国/カナダ）と呼ばれる防爆規格の「Ex e」保護タイプで設計されています。このタイプは、機構と電子部品に保護が実装されています。設計上、大気中のガスや粉塵に引火して爆発を引き起こすだけのエネルギーがこのカメラからは発散されないため、従来型の防爆エンクロージャーは必要ありません。そのため、著しく軽量かつコンパクトなカメラが実現します。

それぞれの防爆区画に認定されている製品はかなり限られます。ゾーン/ディビジョン2の防爆区画（敷地内で爆発の可能性がより低い区域）は、ゾーン/ディビジョン1の区画よりも

著しく広いということになります。ゾーン/ディビジョン2の区画で、ゾーン/ディビジョン1の区画に認定されているカメラを使用することもできますが、ゾーン/ディビジョン2の区画向けに特別に設計・認定されているAxisカメラは、よりコスト効率の高い代替手段となります。Axisカメラは屋外向けに耐衝撃性、耐寒性、耐雨性を備えて頑丈に設計されているだけでなく、これにより設置コストと購入コストの両方を削減することができます。

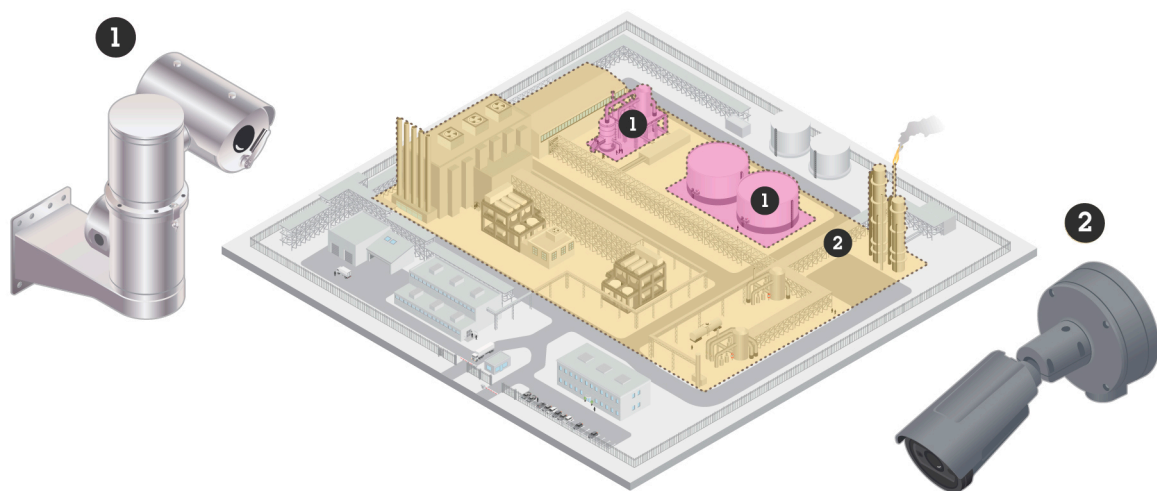

- 1 ゾーン/ディビジョン1の防爆区画では、ゾーン/ディビジョン1区画専用に認定されたカメラを使用する必要があります。
- 2 より広範なゾーン/ディビジョン2の防爆区画（爆発の可能性が低い区域）では、ゾーン/ディビジョン2区画に認定されたコスト効果の高い軽量設計のカメラを使用することが可能です。

Axis Communicationsについて

Axisはセキュリティとビジネスパフォーマンスを向上させるソリューションを生み出すことで、よりスマートで安全な世界の実現を目指しています。ネットワークテクノロジー企業として、また業界のリーダーとして、Axisはビデオ監視、アクセスコントロール、インターコム、音声システムなどのソリューションを提供しています。これらのソリューションはインテリジェントな分析アプリケーションによって強化され、高品質のトレーニングに支えられています。

Axisは50ヶ国以上に約4,000人の熱意にあふれた従業員を擁し、世界中のテクノロジーおよびシステムインテグレーションパートナーと連携することで、カスタマーソリューションをお届けしています。Axisは1984年に設立され、本社はスウェーデンのルンドにあります。