

AXIS TX1902 Washer Valve Kit

Zestaw przedłużający do mycia jednej dodatkowej kamery

Zestaw przedłużający, przeznaczony do stosowania z zestawem AXIS TX1901 Washer Kit, umożliwia czyszczenie szyby dodatkowej kamery z ochroną przeciwwybuchową przy użyciu jednego zbiornika. Zawiera zawór elektromagnetyczny, wąż o długości 25 m (82 ft) oraz złącze T, które umożliwiają szybką i łatwą instalację. Zawór elektromagnetyczny jest instalowany w podstawie kamery bez konieczności stosowania zewnętrznego okablowania. Wąż łączy się z węzłem zestawu myjącego za pomocą dołączonego złącza T. Zestaw posiada certyfikaty ATEX/IECEx/MET, które są ważne, gdy jest używany z kamerami Axis z ochroną przeciwwybuchową. Ponadto można go również podłączyć do oddzielnego ciśnieniowego zbiornika wody innego producenta.

- > Rozwiązanie do zestawu myjącego ze stali nierdzewnej
- > Certyfikaty ATEX/IECEx/MET
- > Nie jest wymagane żadne zewnętrzne okablowanie
- > Przeznaczony do stosowania z zestawem AXIS TX1901 Washer Kit



AXIS TX1902 Washer Valve Kit

Aprobaty

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Bezpieczeństwo

CAN/CSA C22.2 nr 62368-1 wyd. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3, IEC/EN/UL 60950-22,
UL 429

Środowisko

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 60529 IP66/67/68, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 typ 4X

Strefy wybuchowe

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31

Świadectwa

Zawór elektromagnetyczny:¹²

ATEX

I M2 Ex db I Mb

II 2 G Ex db IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db

Certyfikat: ExVeritas 20ATEX0651X

IECEx

Ex db I Mb

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T135°C Db

Certyfikat: IECEx EXV 20.0017 x

cMETus:

Klasa I, Dział 1, Grupy B, C, D T4

Klasa II, Dział 1, Grupy E, F, G, T4

Klasa III Dział 1

Klasa I Strefa 1, AEx db IIC T4 Gb

Strefa 21 AEx tb IIIC T135°C Db

certyfikat: MET E115198

Zapisy ogólne

Obsługiwane produkty

AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera

AXIS XPQ1785 Explosion-Protected PTZ Camera

Materiał

Urządzenie główne oferuje stopnie ochrony IP66, IP67, IP68, NEMA 4X i IK10.

Korpus zaworu: mosiądz niklowany

Wymiary

36 x 40 x 100 mm (1,4 x 1,6 x 3,9 in)

Waga

800 g (1,8 lb)

Długość węża

25 m (82 ft)

Funkcje

Ciśnienie robocze – 6 barów (87,0 psi)

Zasilanie

Dostarczane przez kamerę

48 V DC, maks. 5,5 W

Warunki eksploatacji

Od -30°C do 60°C (od -22°F do 140°F)

Wilgotność: 10–100% RH (z kondensacją)

Warunki przechowywania

Temperatura: -40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)

Wilgotność: 5 – 95% względna (bez kondensacji)

Zawartość opakowania

Zawór elektromagnetyczny, złącze T-plug, wąż, przewód po instalacji, instrukcja instalacji, deklaracja zgodności

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709

Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE/ i EN 63000:2018

Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.

Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

1. Po włączeniu zaworu elektromagnetycznego do systemu kamery ogólna klasa temperaturowa rozwiązania ulega zredukowaniu do T4.
2. Certyfikaty są ważne tylko wtedy, gdy zawór elektromagnetyczny jest używany wraz z określonymi obsługiwanymi urządzeniami.

Materialy


Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD

Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/odpowiedzialnosc-za-srodowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

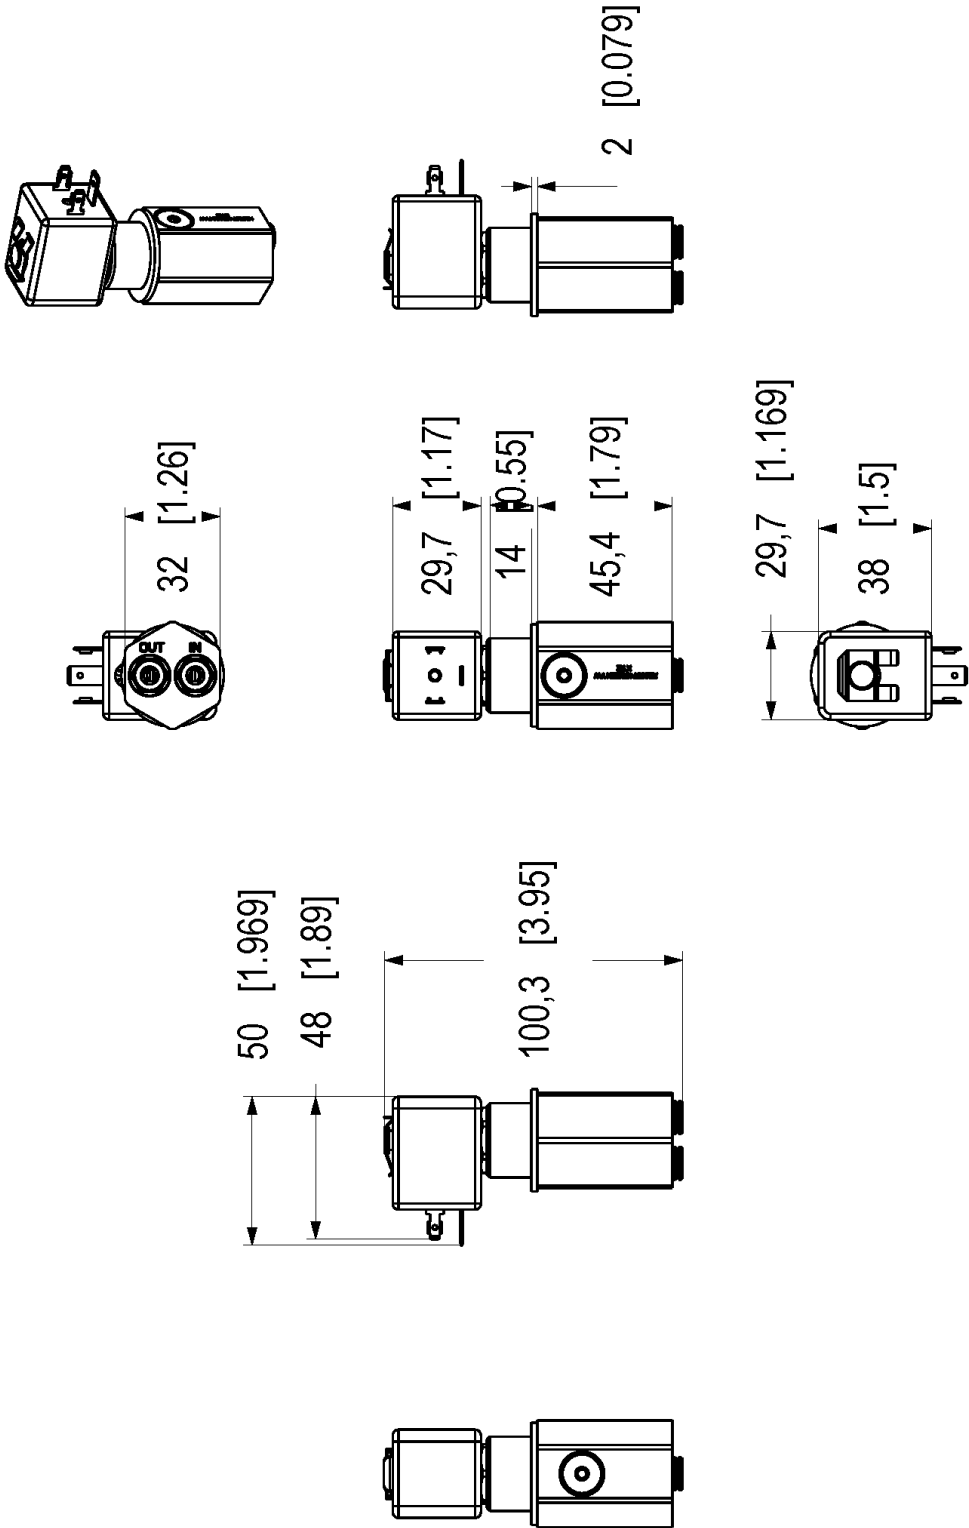

Dimensions in mm [inch]			
Date	Version	Scale	Sheet
2025 Jul-08	M1.2	1:2	1(1)
Drawing Number	Size	A4	1(1)
3387253			

AXIS TX1902 Washer Valve



© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.